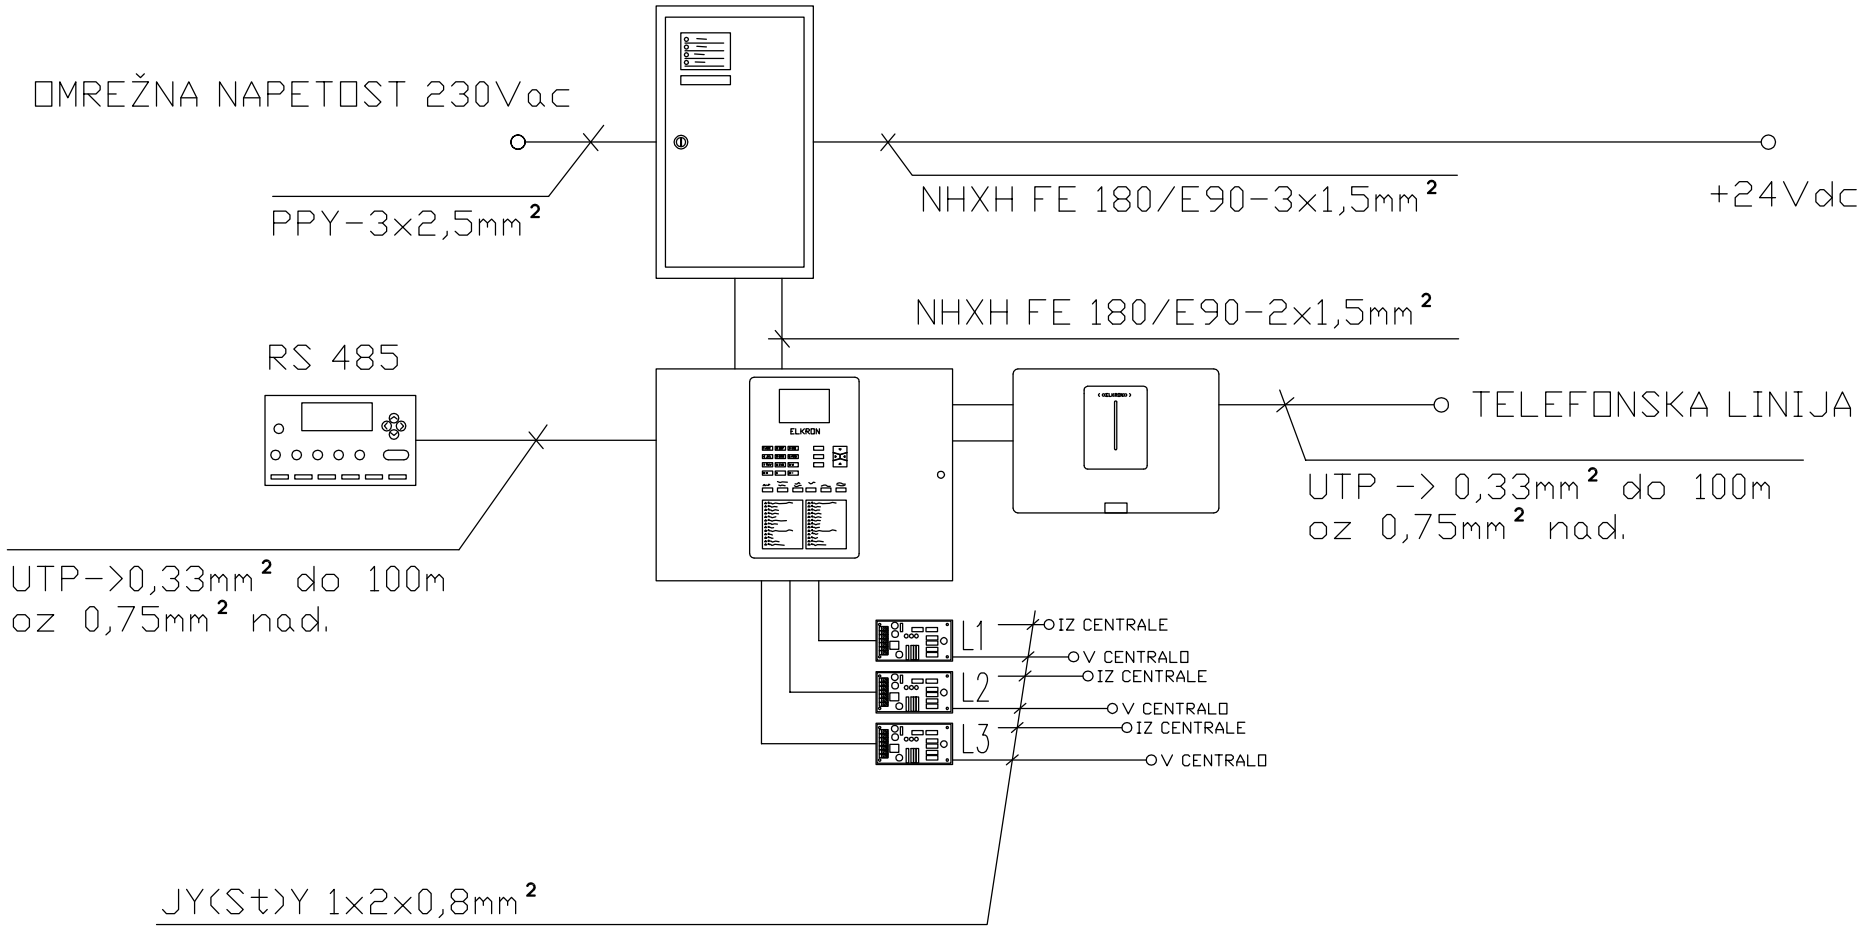


LOOP LINIJA

- IZ CENTRALE PREKO VSEH ELEMENTOV NAZAJ V CENTRALO ...

  PRIKLOP DO 128 ELEMENTOV, MAX. DOLŽINA LINIJE JE 2km.

PROJEKTA Dominkoševa 10, 2000 MARIBOR	Datum:	06.2012	Ident. št.:	Podpis:	Vsebina risbe: shema javljanja požara		Številka projekta: 01/2005	Številka načrta: 01/2012	Št. risbe: 30
	Odgovorni projektant:	R. Breznik, die	E-1392						
	Odgov. vodja projekta:	J. Maleševič, udia	A-0272		Objekt: TEBER – NASELJE BREZ OVIR 02 – DOM STAREJŠIH – OBJEKT A	Del objekta:		Vrsta projekta: PZI	List: 1 List+: 2
	Sodelavec projektanta:	R. Breznik, die	E-1392						

PROJEKTA

Dominkoševa 10,
2000 MARIBOR

Datum:	06.2012	Ident. št.:	Podpis:
Odgovorni projektant:	R. Breznik, die	E-1392	
Odgov vodja projekta:	J. Malešević, udia	A-0272	
Sodelavec projektanta:	R. Breznik, die	E-1392	

Vsebina risbe: shema javljanja požara

Objekt: TEBER – NASELJE BREZ OVIR
02 – DOM STAREJŠIH – OBJEKT A

Del objekta:

Številka projekta:	01/2005
Številka načrta:	01/2012
Vrsta projekta:	PZI
Št. risbe:	30
List:	2
List+:	3

št:	simbol:	opis elemnta:	pozicija:
1		FAP POŽARNA CENTRALA	NA VIŠINI – 1,4 m
2		RAZŠIRITVENI MODUL 128	V CENTRALO FAP 500
3		1 KANALNI V/I UMESNIK	V CENTRALI, NA DOSTOPNO MESTO
4		4 KANALNI V/I UMESNIK	V CENTRALI, NA DOSTOPNO MESTO
5		DODATNI PRIKAZOVALNIK	NA VIDNO MESTO – 1,6 m
6		NAPAJALNIK 24Vdc	10cm NAD POŽARNO CENTRALO
7		CENTRALA VLOMNA	POLEG POŽARNE CENTRALE
8		OPTIČNI JAVLJALNIK	POD STROP
9		TEMPERATURNI JAVLJALNIK	POD STROP
10		OPTIČNI JAVLJALNIK	SPUŠČEN STROP
11		KOMBINIRANI JAVLJALNIK DIM / TEP	POD STROP
12		JAVLJALNIK METANA 1043/228	5 cm – POD STROP
13		JAVLJALNIK UNP 1043/229	10 cm – OD TAL
14		ROČNI JAVLJALNIK LOMLJIVO STEKLO	1,5 m – OD TAL
15		ROČNI JAVLJALNIK	1,5 m – OD TAL
16		LINEARNI JAVLJALNIK 30m – 110m	NA STENO, ČISTO VIDNO POLJE
17		ODBOJ 1043/112 za $^{1043}/_{110}$ je 30m za $^{1043}/_{111}$ je 70m	NA STENO
18		ODBOJ 1043/112 za $^{1043}/_{110}$ je 45m za $^{1043}/_{111}$ je 90m	NA STENO
19		ODBOJ 1043/112 za $^{1043}/_{110}$ je 60m za $^{1043}/_{111}$ je 110m	NA STENO
20		PLAMENSKI JAVLJALNIK	V ODVISNOSTI OD PLAMENA
21		VZORČNA KOMORA	V DOVODNE PREZRAČEVALNE KANALE
22		PLINSKA CENTRALA 64	NA VIŠINI – 1,5 m
23		PLINSKA CENTRALA 8	NA VIŠINI – 1,6 m
24		RAZŠIRITEV PLINSKE CENTRALE	V PLINSKI CENTRALI 64
25		RELEJSKA KARTICA SERIJA 700	V VSEH JAVLJALNIKIH SERIJE 700
26		CO JAVLJALNIK 700	1,5m OD TAL
27		PLINSKI JAVLJALNIK 700	METAN POD STROP – 5cm, UNP – 10cm OD TAL
28		EX PLINSKI JAVLJALNIK 700	METAN POD STROP – 5cm, UNP – 10cm OD TAL
29		LED INDIKATOR	POD STROP, NA STENO
30		LED INDIKATOR – FAP	POD STROP, NA STENO
31		SIRENA NOTRANJA	NA STENO – cca 2,8 m OD TAL
32		SIRENA Z BLISKAVICO	NA STENO – cca 2,8 m OD TAL
33		TABLA ENOSTRANSKA	NA STENO – NAD VRATI
34		TABLA DVOSTRANSKA	POD STROP
35		ELEKTRO MAGNET DRŽALNI 100kg	1 DEL NA ZIDU 2 DEL NA VRATIH – DRŽI VRATA ODPRTA
36		ELEKTRO MAGNET ZAPORNI 300kg	1 DEL NA ŠTOKU 2 DEL NA VRATIH – DRŽI VRATA ZAPRTA
37		ELEKTRO KLJUČAVNICA	ŠTOK VRAT

PROJEKTA
Dominkoševa 10,
2000 MARIBOR

Datum:	06.2012	Ident. št.:	Podpis:
Odgovorni projektant:	R. Breznik, die	E-1392	
Odgov vodja projekta:	J. Malešević, udia	A-0272	
Sodelovec projektanta:	R. Breznik, die	E-1392	

Vsebina risbe: shema javljanja požara

Objekt: TEBER – NASELJE BREZ OVIR
02 – DOM STAREJŠIH – OBJEKT A

Del objekta:

Številka projekta: 01/2005

Številka načrta: 01/2012

Vrsta projekta: PZI

Št. risbe: 30

List: 3

List+: --